



MAXIVAREM LS - ce



Systèmes de surpression d'eau
Water booster systems

Modèle/Model: US500461CS000000

Caractéristiques Technique - Technical Features

Volume Volume		500 L
Raccord hydraulique Connector		1" 1/2 GAS (ISO 228/1)
Températures de fonctionnement Working temperature	TS	-10 +99 °C
Pression maximale Max pressure	PS	10 bar
Pression d'épreuve Test pressure	PT	15 bar
Pression de précharge Precharged pressure		2 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluide Fluid		Air+eau Air+water
Forme: Module:		B + D
Catégorie DESP: PED Category:		IV





Emballage - packaging

	A	B	H
dimensions (mm) dimensions (mm)	800	800	1590
volume (m³) volume (m³)	1,02		
poids (kg) weight (kg)	106,5		
q.té par carton q.ty for box	1		
qté par palette Q,y for std. pallet	1		



Pièces de rechange - Spare parts

	code item	matière material	potabilité potable	traitement treatment	image image
Vessie Membrane	MB500F2P000000 00	VESSIE POUR EAU POTABLE / RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Contrebride Coverflange	SPCFL575VE4010 00	ACIEUR AU CARBONE / CARBON STEEL	X	PEINT / PAINTED	
Bride supérieure Top flange	SPATT515ZN0000 00	ACIEUR AU CARBONE / CARBON STEEL	X	GALVANISATION / GALVANIZED	
écrou 1/2" + joint 1/2" nut gasket	SPTAP120ZN0000 00	ACIEUR AU CARBONE / CARBON STEEL	X	GALVANISATION / GALVANIZED	
Soupape de précharge Precharge valve	ACVAL200PR000 000	LAITON / BRASS			

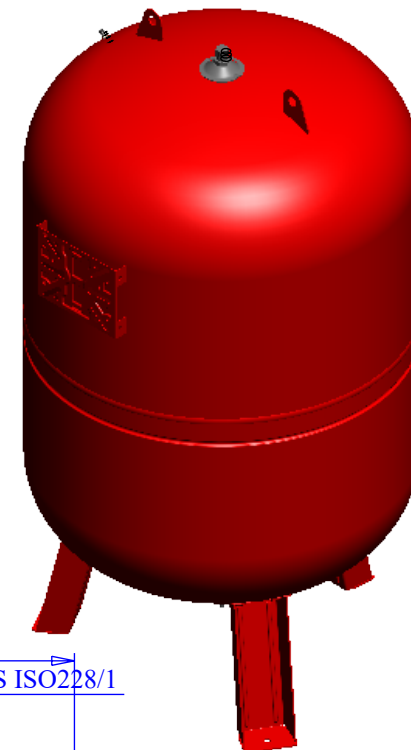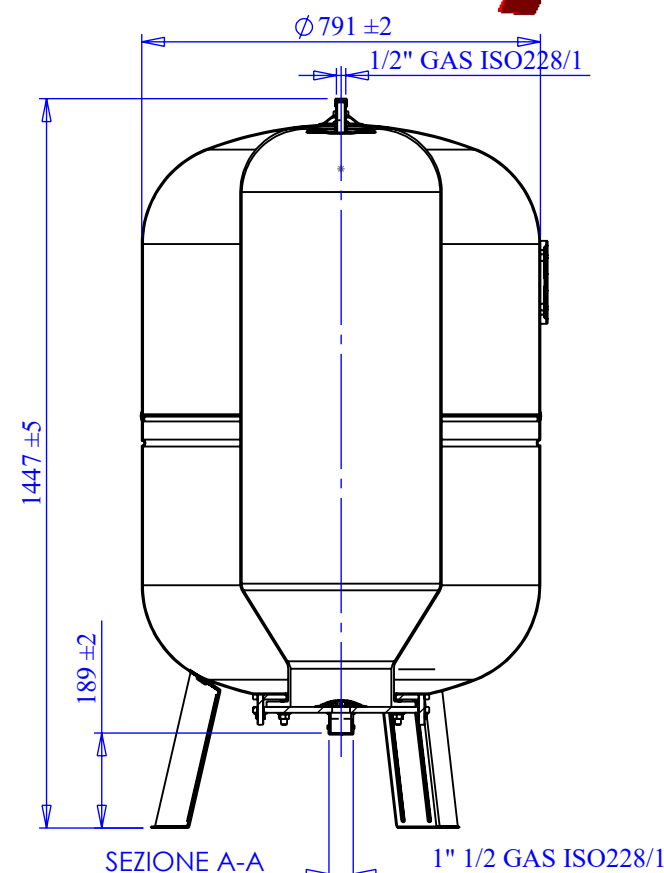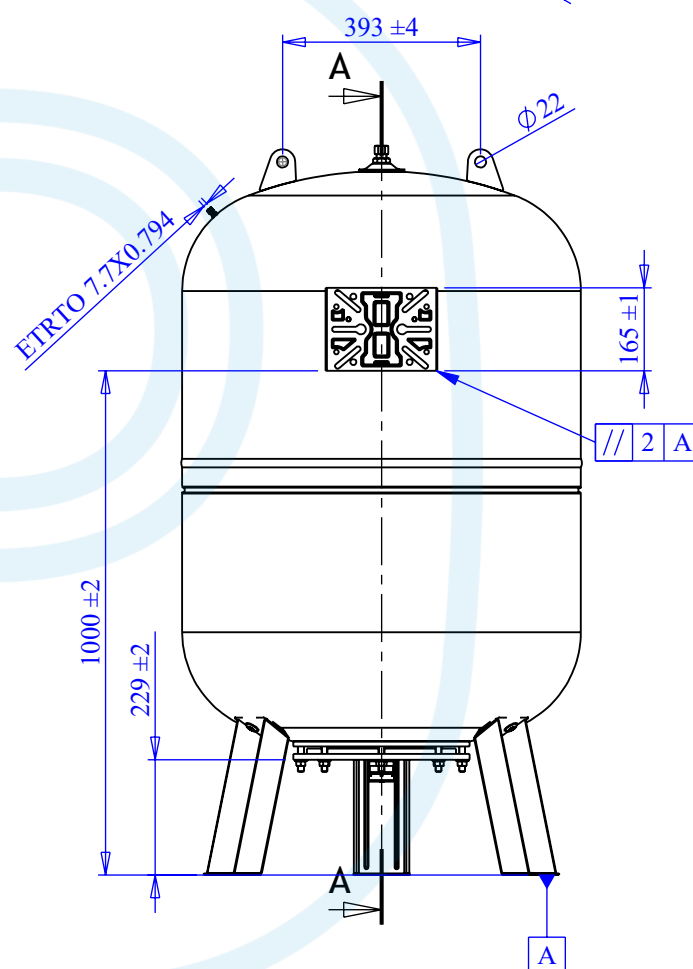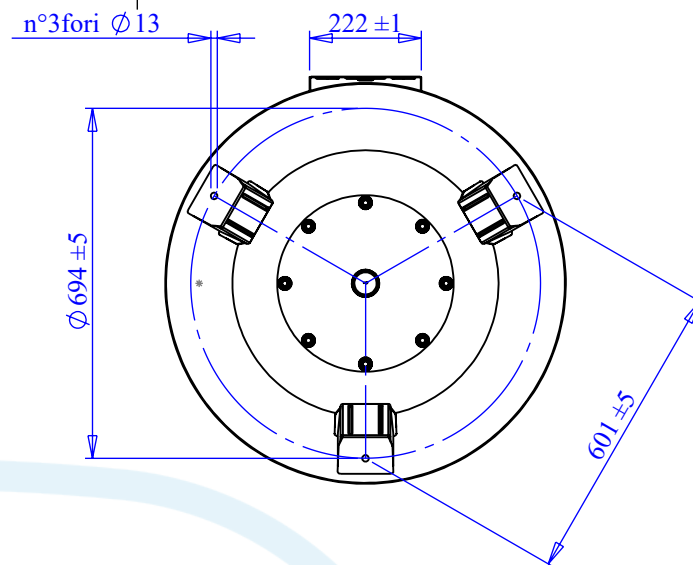

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 051	TIPO PARTE	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI 0,2X45°	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO	FORMATO FOGLIO	FINITURA SUPERFICIALE	
	SCALA 1:15		A3		
VAREM		GRUPPO - MACCHINA		Disegnato	Marco Melis
VAREM S.p.A. Via Sabbioni 2, I-35024 Bovolenta (PD) - Italy technical@varem.com Tel. +39 049 8840322 Fax +39 049 8841399 www.varem.com		1 / 1		Approvato	F.MAZZUCATO
DESCRIZIONE		MAXIVAREM LS CE L. 500 - 1"1/2 - 10 BAR			
COMMESSA		CODICE		REVISIONE	
		US500461CS000000		01	

Il presente disegno è di proprietà di VAREM e non può essere riprodotto né comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.

X:\DB_ARCH\VARE\00092001-00092500\VARE00092046